


Zertifikat

AquaLOCK®

der Überprüfung nach IFT-Standard FE-07/1

AquaLOCK Klappe

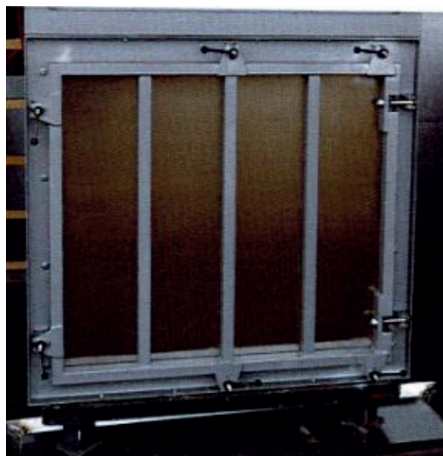

Breite:	1,1 m
Höhe:	1,0 m
Einsetzen des Wassers:	230 cm
Dauer des Tests:	24 Std.
Gemessenes Sickerwasservolumen:	0,15 Liter

Hiermit wird die Hochwasserbeständigkeit der AquaLOCK Klappe für die Verwendung im Freien zertifiziert.

Oberessendorf, le 08.03.2021



Roland H. Kaiser
Geschäftsleitung
Torbau Schwaben GmbH